

®

ЗАО "ЭМИКОН"

МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ

ПОСТОЯННОГО ТОКА

DO-04A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АЛГВ.426436.006 РЭ

Москва, 2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
1.1 Назначение модуля	4
1.2 Технические характеристики.....	4
1.3 Состав модуля	4
1.4 Устройство и работа	5
1.4.1 Конструкция модуля.....	5
1.4.2 Принцип работы	5
1.5 Маркировка.....	5
1.6 Тара и упаковка	5
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	6
2.1 Эксплуатационные ограничения	6
2.2 Подготовка модуля к использованию	6
2.2.1 Порядок установки.....	7
2.3 Использование модуля	7
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	7
5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	7
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	8
7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА	9
ПРИЛОЖЕНИЯ	
ПРИЛОЖЕНИЕ А. АДРЕСАЦИЯ ПОРТОВ МОДУЛЯ	10
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ВНЕШНИЙ ВИД МОДУЛЯ	11
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ВИД СО СТОРОНЫ ПЛАНКИ МОДУЛЯ.....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МОДУЛЯ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК	14

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока DO-04 серии ЭК-2000, в дальнейшем – модуль, и предназначено для ознакомления лиц, эксплуатирующих модуль, с его устройством, принципом работы, основными правилами эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования.

Документ содержит технические характеристики модуля, а также информацию, необходимую пользователю для правильного подключения модуля в составе универсальных программируемых контроллеров технологического оборудования серии ЭК-2000.

Для более полного представления о работе модуля в РЭ приведена структурная схема модуля и ее описание, схема подключения внешних нагрузок и цоколевка выходного разъема, а также указана адресация портов ввода-вывода.

Для получения дополнительной информации следует пользоваться руководством по эксплуатации на контроллер серии ЭК-2000; см. также: “Интегрированная система разработки прикладного программного обеспечения CONT-Designer for Windows. Руководство программиста”, “Описание функций библиотеки MODULE.LIB. Руководство пользователя”, “Пакет прикладных программ тестирования контроллеров ЭК-2000, DCS-2000 и DCS-2001. Руководство по тестированию, наладке и ремонту модулей”.

К работе с модулем допускаются лица, изучившие настоящий документ и соответственно аттестованные.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение модуля

Полное наименование модуля:

Модуль вывода дискретных сигналов постоянного тока DO-04A, АЛГВ.426436.006.

Модуль предназначен для коммутации внешнего источника питания постоянного тока +5...+24В на активную и/или индуктивную нагрузку.

Модуль относится к электрооборудованию общего исполнения.

Модуль является восстанавливаемым и ремонтнопригодным изделием, предназначенным для круглосуточной непрерывной эксплуатации с возможностью многократного включения и выключения электропитания в течение суток.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от 0° С до плюс 60° С (без конденсации влаги);
- относительная влажность воздуха до 85% при температуре плюс 25° С;
- атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

1.2 Технические характеристики модуля

Технические характеристики и параметры модуля приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип параметра		Величина
Количество выходов		48
Напряжение внешнего источника питания постоянного тока, В		+5...+24 ± 20%
Максимальный ток нагрузки одного выхода, мА		120
Соппротивление открытого ключа, Ом, не более		0,1
Ток утечки выхода в состоянии "выключено", мкА, не более		10
Гальваническая изоляция, В, не менее		500
Габаритные размеры	- длина (с кабелем), мм	450
	- ширина, мм	130
	- глубина, мм	29
Масса, кг		0,15

Электропитание модуля осуществляется от системного источника питания +5В ± 5% (+5VS) контроллера.

1.3 Состав модуля

В приложении Г показана структурная схема модуля. Модуль состоит из следующих основных функциональных узлов:

- межмодульная магистраль, ММ;
- шинный формирователь, ШФ;
- схема управления, СУ;
- регистры данных, РД1...РД6;
- транзисторные ключи.

При изучении структурной схемы необходимо учитывать, что функциональные узлы ШФ и СУ реализованы на базе одной микросхемы – ПЛИС Altera EPM7128.

1.4 Устройство и работа модуля

1.4.1 Конструкция модуля

Внешний вид модуля показан в приложении Б. Конструктивно, модуль выполнен в виде двухсторонней печатной платы с закрепленной на ней планкой. В качестве интерфейсного разъема используется соединитель DIN 41612 (вилка X1). Для преодоления усилия сочленения соединителя при извлечении модуля из каркаса контроллера на планке установлен рычаг-выталкиватель.

Связь с объектом осуществляется через кабель, распаянный и закрепленный на плате модуля и заканчивающийся соединителем PC50B (розетка X2).

Передняя планка модуля показана в приложении В.

1.4.2 Принцип работы

Модуль работает под управлением сигналов, поступающих с межмодульной магистрали ММ через системный разъем X1.

ШФ является устройством, подключающим шину данных модуля ШД, к шине данных межмодульной магистрали.

Включение (выключение) транзисторного ключа осуществляется записью логической "1" (логического "0") в соответствующий разряд РД через ШФ по ШД.

Запись данных в один из регистров осуществляется схемой управления СУ в зависимости от состояния сигналов BA0, BA1, BA2 шины адреса ША, сигнала выборки - DS и записи -BWR шины управления ШУ ММ.

Адресация РД модуля приведена в приложении А.

Транзисторные ключи подключают нагрузку к общему проводу.

Диоды подавляют выбросы напряжения в моменты коммутации.

Соответствие выходов модуля разрядам регистров и шины данных D0...D7 приведено в таблице 2.

Таблица 2

Регистр	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
РД1	OUT8	OUT7	OUT6	OUT5	OUT4	OUT3	OUT2	OUT1
РД2	OUT16	OUT15	OUT14	OUT13	OUT12	OUT11	OUT10	OUT9
РД3	OUT24	OUT23	OUT22	OUT21	OUT20	OUT19	OUT18	OUT17
РД4	OUT32	OUT31	OUT30	OUT29	OUT28	OUT27	OUT26	OUT25
РД5	OUT40	OUT39	OUT38	OUT37	OUT36	OUT35	OUT34	OUT33
РД6	OUT48	OUT47	OUT46	OUT45	OUT44	OUT43	OUT42	OUT41

Пример подключения внешних сигналов и цоколевка разъема X2 приведены в приложении Д.

1.5 Маркировка

Маркировка модуля должна быть нанесена непосредственно на изделие или на прикрепляемый к изделию накладной элемент и содержать:

- наименование и (или) шифр изделия;
- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- заводской номер.

1.6 Тара и упаковка

Транспортная тара, в которой поставляются модули, представляет собой дощатый неразборный, плотный ящик с торцевыми стенками, собранными на четырех планках. На

ящик наносятся основные, дополнительные и предупредительные знаки по ГОСТ 14192. Внутренние стенки ящика обиты (выстланы) бумагой БУ-Б по ГОСТ 515-77. Перед упаковкой в транспортную тару модули помещаются в укладочный ящик. Укладочный ящик представляет собой футляр из гофрированного картона Т-30, ГОСТ 7376. В одном транспортном ящике размещается 20 укладочных ящиков.

При необходимости новой транспортировки упаковку модулей следует производить в нормальных климатических условиях в следующей последовательности:

1. Каждый модуль запаивается в полиэтиленовый пакет и укладывается в отдельную коробку вместе с сопроводительной документацией.

2. Коробки с модулями в количестве 20 шт. упаковываются в укладочный ящик. Укладочный ящик помещается в тарный ящик. Промежутки заполняются гофрированным картоном Т-30, ГОСТ 7376;

3. Транспортный ящик маркируется:

- манипуляционными знаками: "Бойтся сырости", "Верх. Не кантовать", "Осторожно, хрупкое";
- основными надписями - полное или условное наименование грузополучателя, пункта назначения с указанием, при необходимости, пункта перегрузки;
- дополнительными надписями - полное или условное наименование грузоотправителя и наименование пункта отправления;
- информационными надписями - массы брутто и нетто грузового места в килограммах, габаритные размеры грузового места в сантиметрах и объем грузового места в кубических метрах.

Транспортная маркировка наносится на фанерные или металлические ярлыки. Порядок расположения маркировки на одной из боковых стенок соответствует ГОСТ 14192. Допускается наносить маркировку непосредственно на тару. Маркировку наносят краской по трафарету или от руки быстро высыхающей, водостойкой, светостойкой, солестойкой краской, прочной на стирание и размывание. Основные надписи наносятся высотой 30 мм. Дополнительные и информационные надписи наносятся высотой 10 мм.

После укладки модулей в тарный ящик, последний обтягивается по торцам стальной цельной лентой сечением 0,4х20 мм и пломбируется. Пломбы для предотвращения от повреждения при транспортировании располагаются в глухих отверстиях боковых стенок и защищаются скобами.

В течение гарантийного срока потребитель должен сохранять упаковку (упаковочный и транспортный ящики), в которой прибыли модули.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

При эксплуатации модуля необходимо следовать всем рекомендациям в полном соответствии с разделами настоящего РЭ. Кроме того, необходимо выполнять местные инструкции, действующие в данной отрасли промышленности.

2.2 Подготовка модуля к использованию

После получения, длительного хранения или транспортирования модулей в транспортной таре необходимо произвести внешний осмотр транспортного и укладочных ящиков и проверить целостность упаковки.

При обнаружении нарушения целостности транспортной или укладочной тары необходимо сообщить о нарушении предприятию - изготовителю. Дальнейшая эксплуатация модуля возможна только с разрешения предприятия - изготовителя.

Если целостность тары не нарушена, модуль следует извлечь из упаковки, провести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений и проверить его комплектность.

В случае хранения или транспортирования модуля при температуре ниже нуля градусов, выдержать его в нормальных условиях в течение 12 часов.

2.2.1 Порядок установки

Перед началом монтажа модуль следует осмотреть и проверить целостность элементов платы, печатных проводников и отсутствие повреждений разъемов.

При первоначальной установке модуля следует выполнить следующие действия:

- 1 Установить модуль в каркас типа СС-Х (Х – количество платомест в каркасе).
- 2 Соединить разъем Х2 с разъемом расположенным на планке каркаса.

Последнее подключение следует выполнить с особенной аккуратностью. Необходимо выдержать строгое соответствие между порядковыми номерами платоместа каркаса контроллера и разъема, установленного на каркасе. Присоединение и отсоединение разъемов модуля должно производиться при отключенном питании.

2.3 Использование модуля

Прежде чем начать работу с модулем, необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией и конструкцией модуля.

Присоединение и отсоединение разъемов модуля должно производиться при отключенном питании.

Для правильной работы модуля необходимо также обеспечить надежное заземление контроллера. Не допускается наличие “петель” в схеме заземления.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работающий модуль технического обслуживания не требует.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Модуль является восстанавливаемым и ремонтнопригодным изделием. В период эксплуатации в случаях, не требующих заводского ремонта (или вызова бригады предприятия-изготовителя) потребителю разрешается своими силами производить замену вышедшего из строя модуля с использованием ЗИП.

Сведения о неисправностях заносятся в раздел “Учет неисправностей при эксплуатации” паспорта.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение модуля может быть кратковременным (гарантийным) и длительным в отапливаемом хранилище.

Гарантийный срок хранения модуля с момента изготовления: 2 года.

Срок длительного хранения модуля в отапливаемом хранилище: 10 лет.

При хранении модуля следует выдерживать следующие параметры окружающей среды:

- в отапливаемом хранилище температура воздуха должна быть в пределах от плюс 5 °С до плюс 40°С, относительная влажность до 80% при температуре плюс 25°С без конденсации влаги;

- содержание коррозионных агентов в атмосфере хранилища не должно превышать:

- сернистого газа 20 мг/м³ в сутки;
- хлористых солей 2 мг/м³ в сутки.

Модуль перед закладкой на длительное хранение (по истечении гарантийного срока хранения) должен быть переконсервирован.

Консервация должна проводиться в помещении при температуре воздуха плюс 20°С ±5°С и относительной влажности не более 70% без резких колебаний температуры. Помещение должно быть защищено от проникновения в него атмосферных осадков и коррозионноактивных газов (хлор, сероводород, аммиак, сернистый газ и др.). При проведении работ по переконсервации следует соблюдать требования безопасности по ГОСТ 9.014.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортная тара и упаковка обеспечивают сохранность модуля при транспортировании всеми видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, воздушным (при условии размещения модуля в герметизированном отсеке) в соответствии с правилами транспортирования грузов на соответствующем виде транспорта и при хранении его в течение сроков, указанных в разделе 5.

Транспортная тара представляет собой дощатый неразборный плотный ящик с торцевыми стенками, собранными на четырех планках. Внутренние стенки ящика обиты (выстланы) бумагой БУ-Б по ГОСТ 515-77.

После укладки модулей в тарный ящик, последний обтягивается по торцам стальной цельной лентой сечением 0,4х20мм и пломбируется. Пломбы для предотвращения от повреждения при транспортировании располагаются в глухих отверстиях боковых стенок и защищаются скобами. Перед упаковкой в транспортную тару модули помещаются в укладочный ящик.

Зазоры между стенками ящиков заполняются гофрированным картоном Т-30 ГОСТ 7376-77.

Укладочный ящик представляет собой футляр из гофрированного картона Т-30 ГОСТ 7376-77.

При транспортировании упаковка модуля должна быть защищена от прямого воздействия атмосферных осадков.

Транспортирование всеми видами транспорта может проводиться в следующих условиях:

- 1) температура окружающего воздуха от минус 60° С до плюс 60° С;
- 2) относительная влажность 98% при температуре плюс 25° С;
- 3) атмосферное давление от 12 кПа (90 мм рт.ст.) до 100 кПа (750 мм рт.ст.).

При погрузке и выгрузке модули не бросать, соблюдать меры предосторожности от повреждения тарного ящика.

После погрузки в транспортное средство ящик закрепляется с целью исключения возможности его произвольного перемещения.

7 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

При оформлении заказа на модуль в бланке заказа необходимо указать следующие данные:

- “Наименование” - указывается полное наименование модуля;
- “Кол-во” - указывается количество поставляемых изделий данного наименования.

Кроме того, в бланке заказа могут быть оговорены особые условия поставки модулей.

Приложение А

АДРЕСАЦИЯ ПОРТОВ МОДУЛЯ

При записи информации в выходные регистры модуля они рассматриваются как однобайтовые порты ввода.


Адреса портов ввода определяются внутренними схемами модуля и приведены в таблице 3.

Таблица 3

Порт модуля	Шина управления		Шина адреса			Режим доступа
	DS	WR	A2	A1	A0	
РД1	0	0	0	0	0	запись
РД2	0	0	0	0	1	запись
РД3	0	0	0	1	0	запись
РД4	0	0	0	1	1	запись
РД5	0	0	1	0	0	запись
РД6	0	0	1	0	1	запись
	1	х	х	х	х	нет доступа

Символ "х" соответствуют неопределенному состоянию сигнала.

Приложение Б

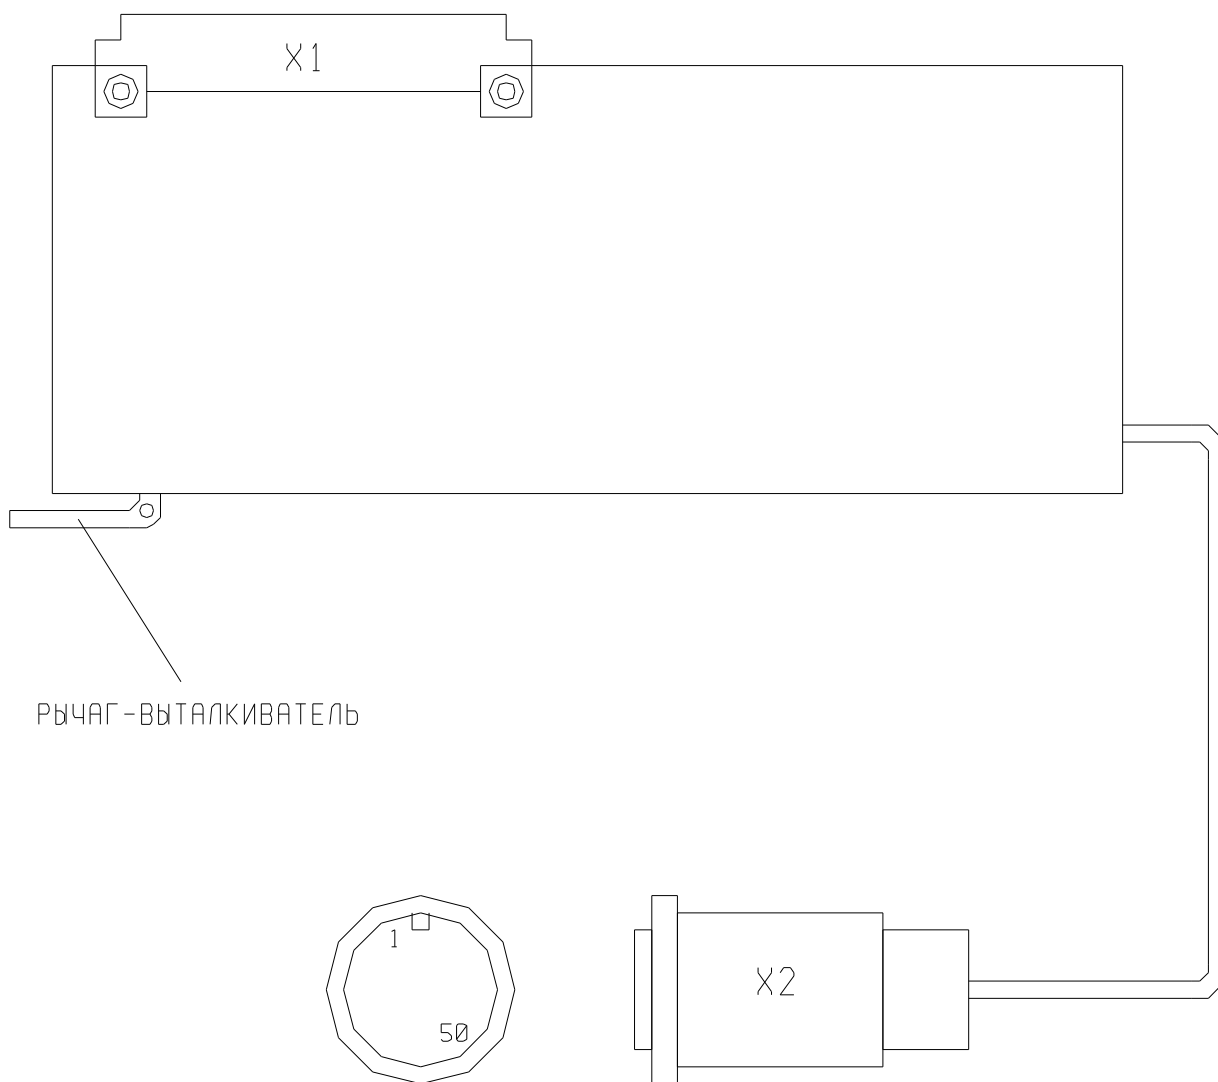


X1 – вилка AMP PART.NO.826804 для подключения к плате кроссовой.

X2 – розетка PC50 для подключения внешних воздействующих сигналов и нагрузки.


Внешний вид модуля

Приложение В

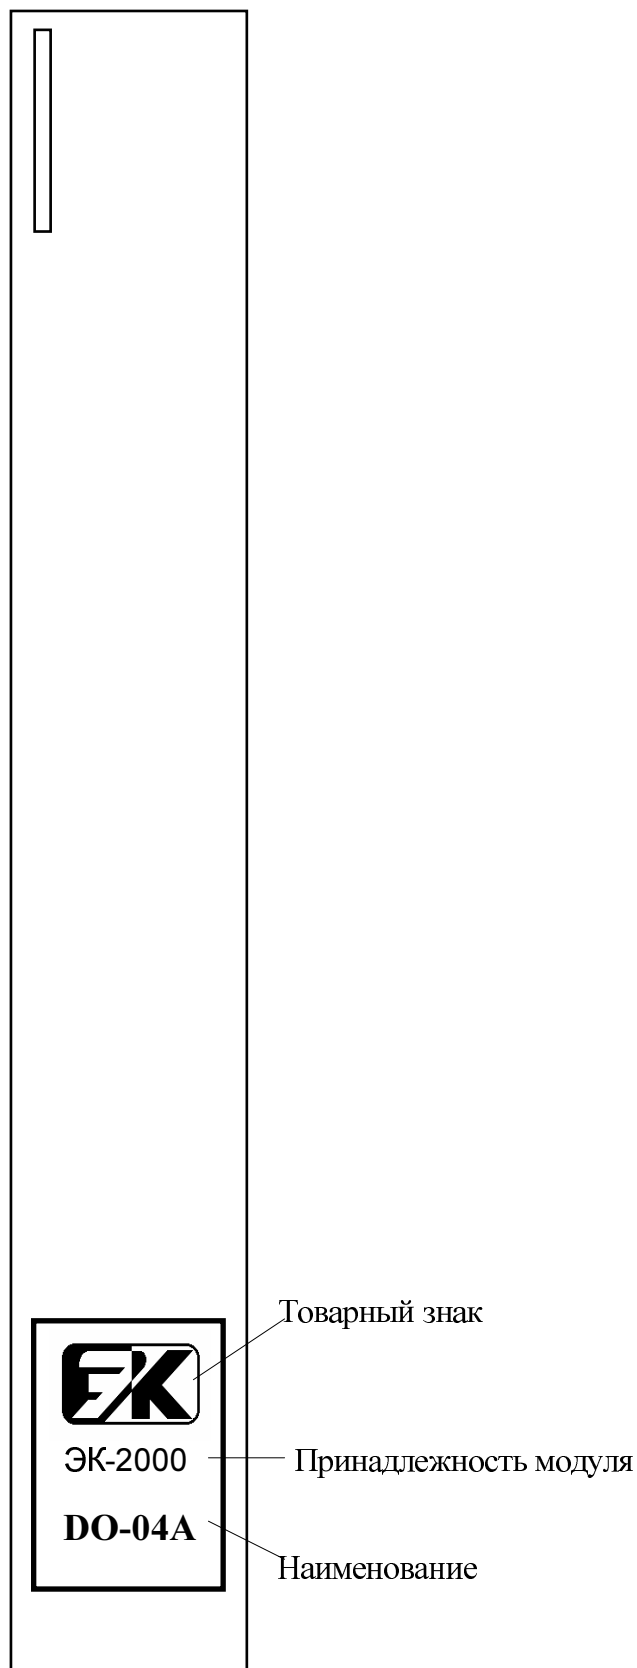

Вид со стороны планки модуля



Приложение Г

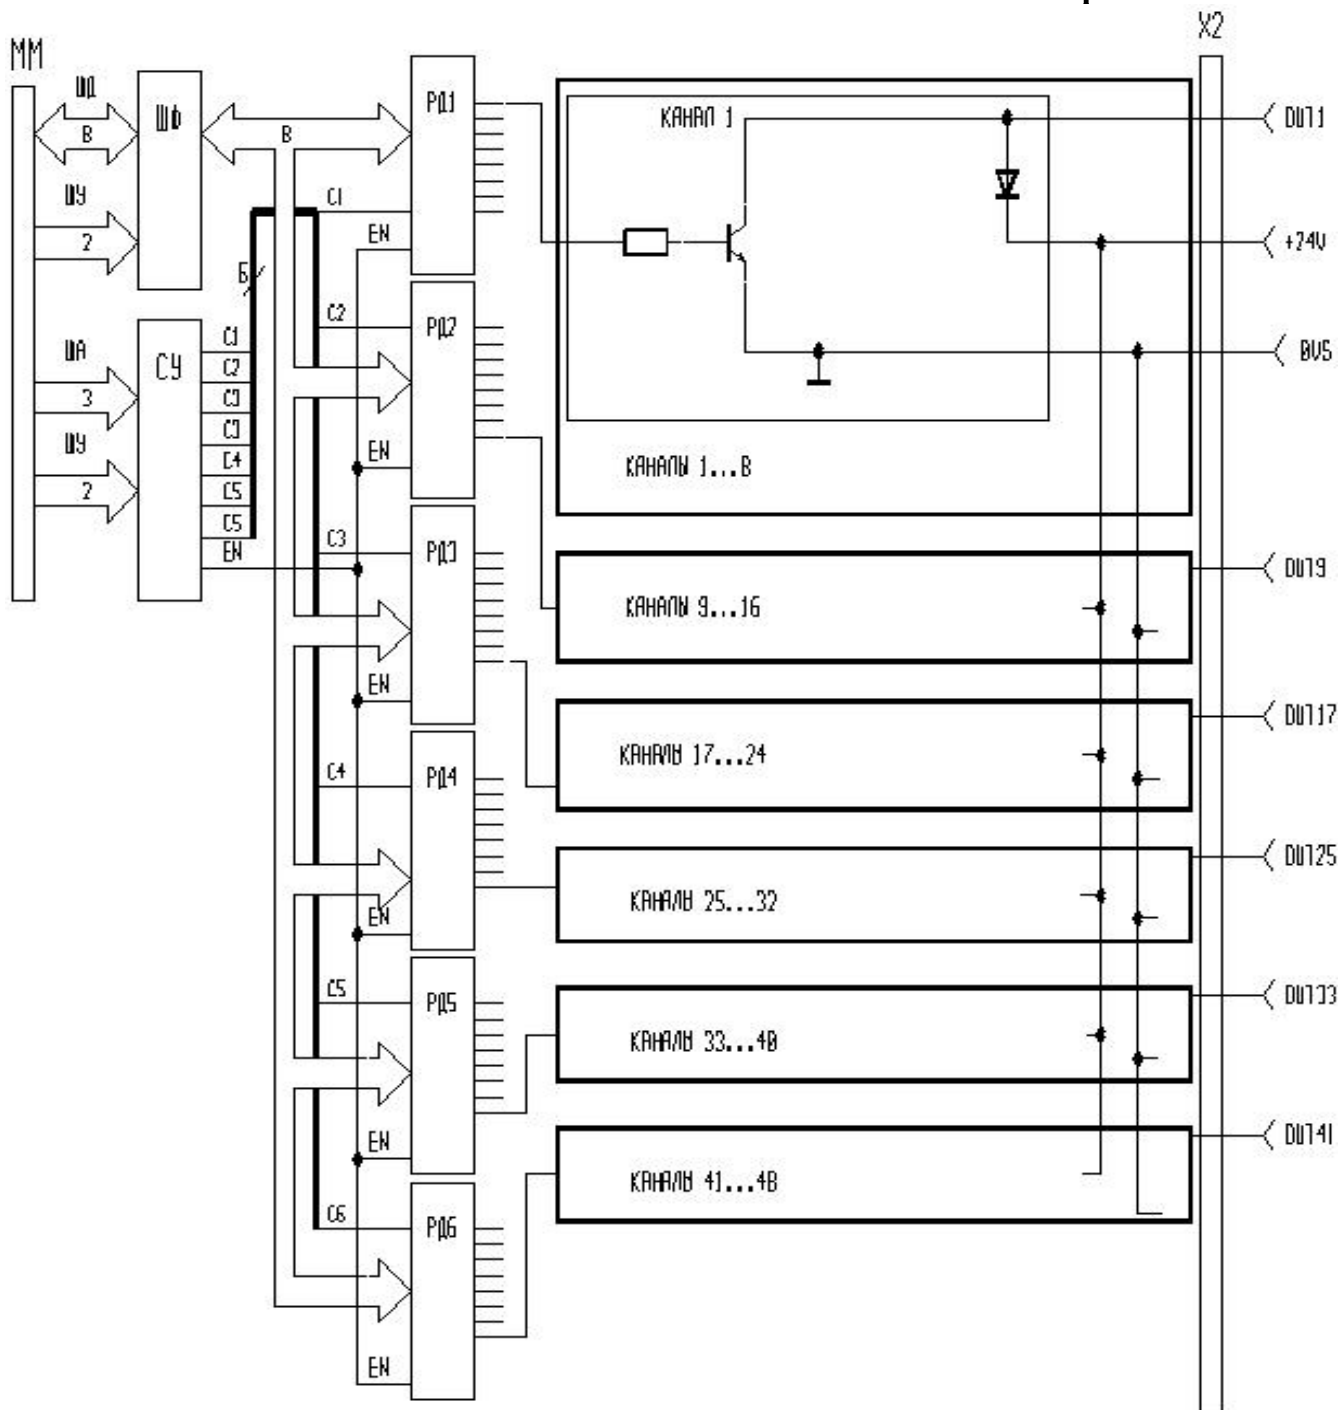

Структурная схема модуля

Приложение Д

Нагрузка:

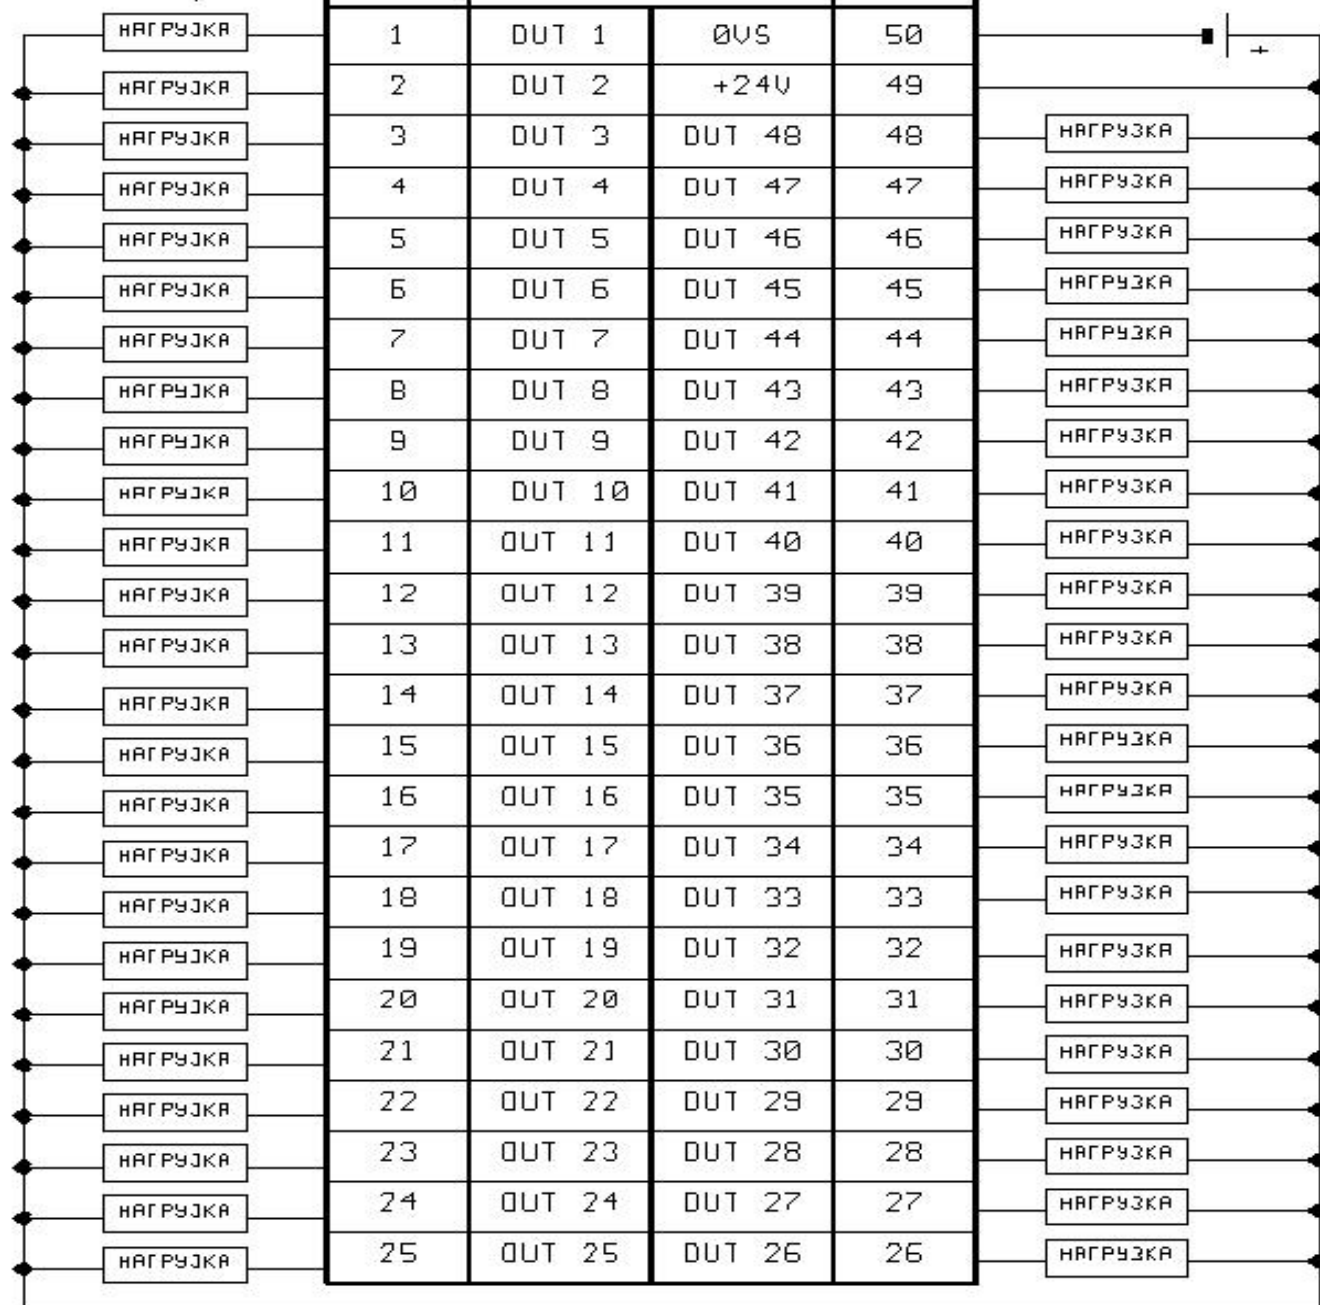

Напряжение внешнего источника +24 В

Схема подключения внешних нагрузок